

resideo



Braukmann V1840, V1850

Instrukcja montażu



Zawór Alwa-Comfort
do cyrkulacji poziomej

1 Uwagi dot. bezpieczeństwa

1. Postępować według niniejszej instrukcji
2. Stosować urządzenie:
 - według jego przeznaczenia
 - w dobrym stanie
 - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony pracy.
3. Należy zwrócić uwagę, że niniejsze urządzenie jest jedynie przeznaczone do aplikacji określonych w niniejszej instrukcji.
Jakiegokolwiek inne zastosowanie powoduje odrzucenie reklamacji oraz gwarancji.
4. Wszelkie prace związane z montażem, uruchomieniem, serwisem oraz obsługą mogą być wykonane tylko przez personel wykwalifikowany.
5. Należy natychmiast usuwać wszelkie występujące usterki mogące wpływać na bezpieczeństwo.

2 Dane techniczne


Media	
Medium:	Woda
Przyłącze/Wielkość	
Wielkości przyłącza:	DN15
Zakresy ciśnień	
Maks. ciśnienie pracy:	10 bar
Wartość kv _{min} :	0.1 m ³ /h
Wartość kv _{max} :	0.6 m ³ /h
Wartość kv _{TD} :	≤ 0.1 m ³ /h
Temperatura pracy	
Maks. temperatura medium:	90 °C

3 Opcje

Aby sprawdzić dostępne opcje zaworu odwiedź stronę producenta resideo.com/pl/pl

4 Montaż

4.1 V1840/V1850

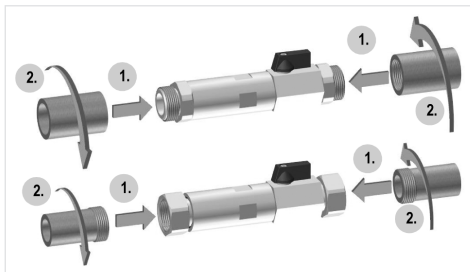


V1840



UWAGA!

Etykieta zawsze na górze zaworu!

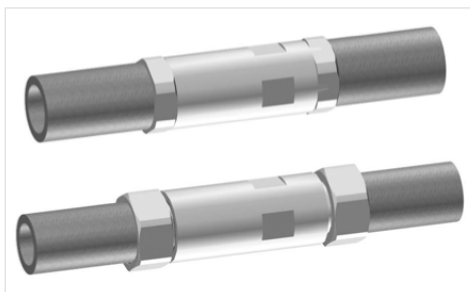


V1850




UWAGA!

Zawór kulowy zawsze na górze zaworu!

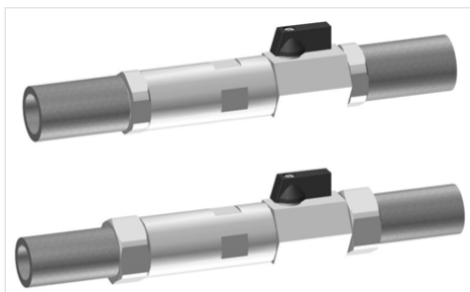

5 Działanie

5.1 V1850

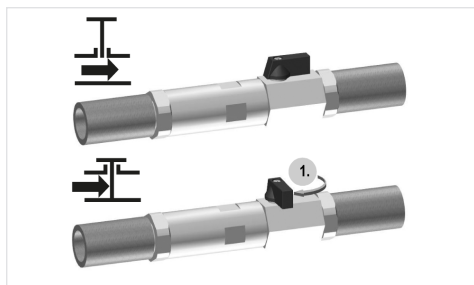

6 Konserwacja

i Aby spełnić wymogi normy EN 806-5, armatura wodna musi być poddawana corocznej kontroli i serwisowaniu. Ponieważ wszystkie prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez firmę instalacyjną, zaleca się zawarcie umowy serwisowej.

7 Utylizacja

Przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących prawidłowego recyklingu/usuwania odpadów!

8 Części zamienne

Sprawdź informację w karcie katalogowej na stronie producenta resideo.com/pl/pl

9 Akcesoria

Sprawdź informację w karcie katalogowej na stronie producenta resideo.com/pl/pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

homecomfort.resideo.com/pl



Ademco Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

wsparcie@resideo.com

homecomfort.resideo.com/pl