



Zestawy regulacyjne ogrzewania podłogowego z podtynkową puszką instalacyjną


A: T6101RUB15*
B1: T6102RUB15
B2: T6102AUB15




011



A T6101 - Wersja z głowicą termostaticzną Thera-3

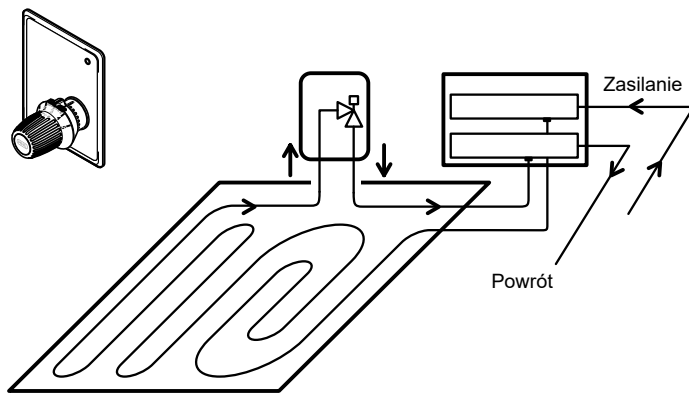

Montaż na przewodzie powrotnym!

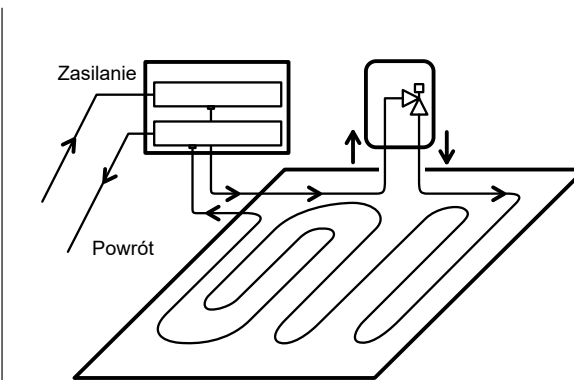


Montaż na przewodzie zasilającym

B T6102 - Wersja z ogranicznikiem temperatury powrotu Thera-RTL

B1 Termostat widoczny





B2 Termostat zakryty

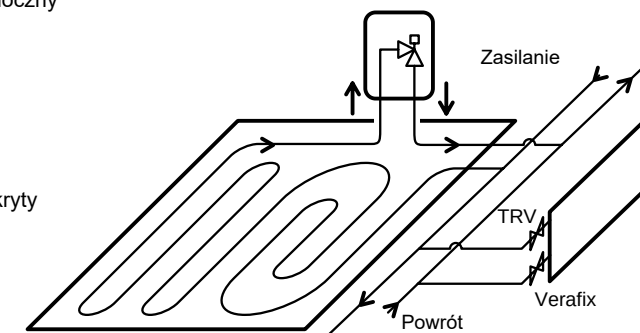


Montaż tylko na przewodzie powrotnym!

1 Montaż puszki instalacyjnej

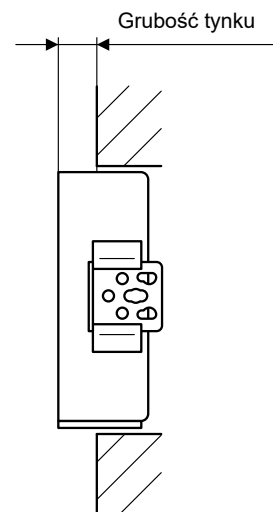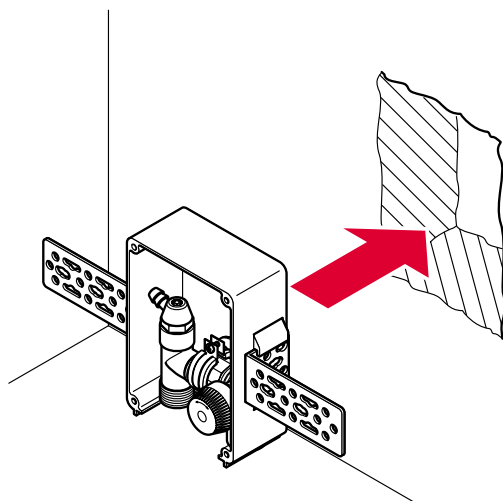


2 Podłączenie przewodów rurowych

A + B1

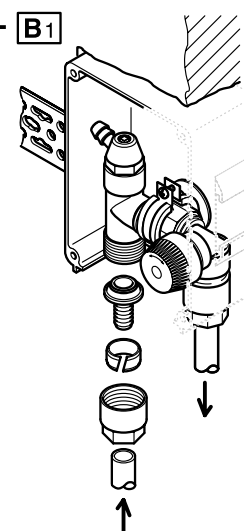

B2

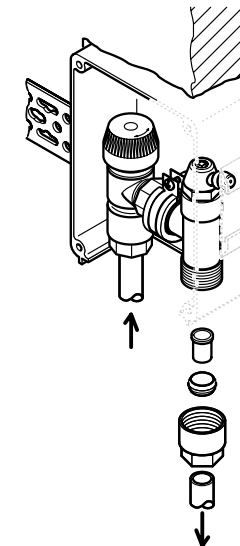

UWAGA: Należy upewnić się, że temperatura zasilania jest odpowiednia do konstrukcji podłogi pomieszczenia, w którym znajduje się pętla ogrzewania podłogowego.



Ademco Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

wsparcie@resideo.com
resideo.com/pl/pl



certified according to EN 215

RTL_zestaw-m-pl01r0420UW



Zestawy regulacyjne ogrzewania podłogowego z podtynkową puszką instalacyjną


A: T6101RUB15*
B1: T6102RUB15
B2: T6102AUB15




011





3 Odpowietrzanie

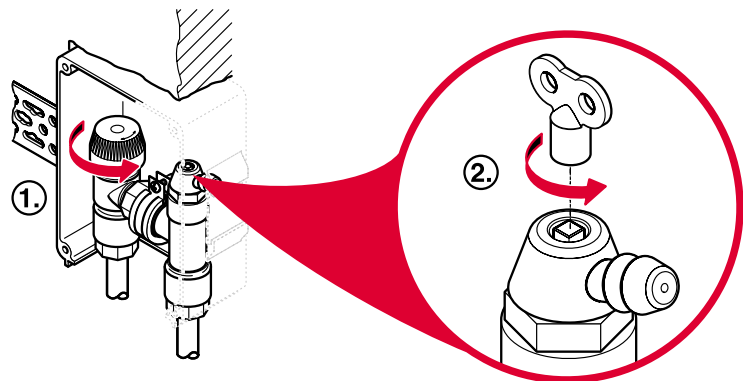



4 Podłączenie termostatu podtynkowe (Thera-RTL zakryta)

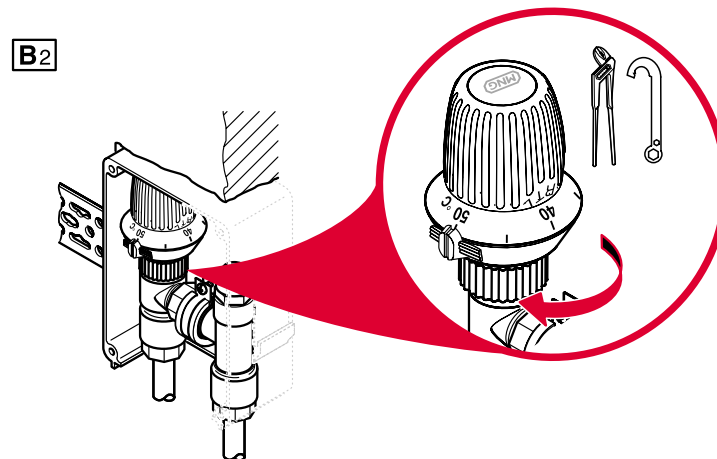



5 Montaż pokrywy ochronnej

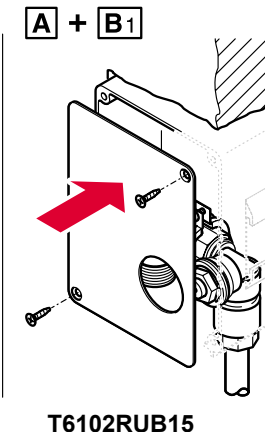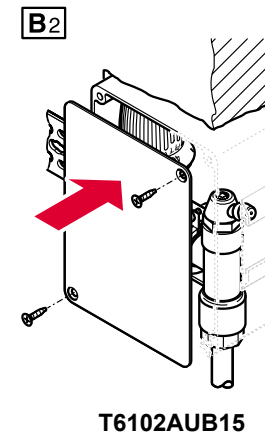

6 Montaż ramki dekoracyjnej

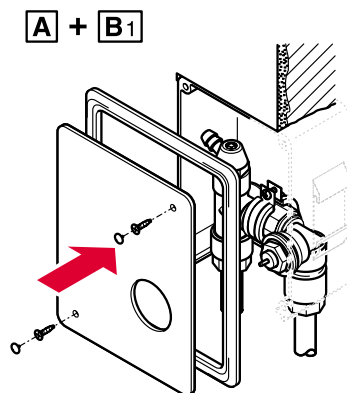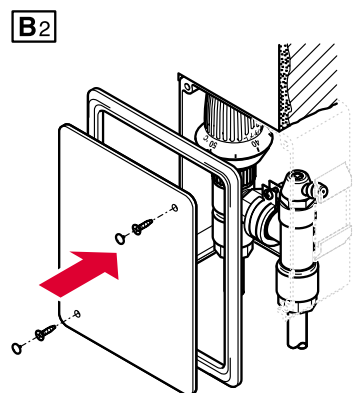

7 Podłączenie termostatu (Thera-RTL widoczna)

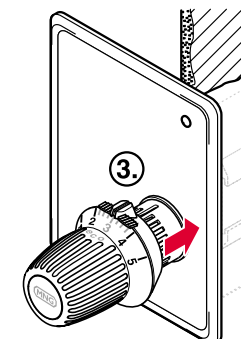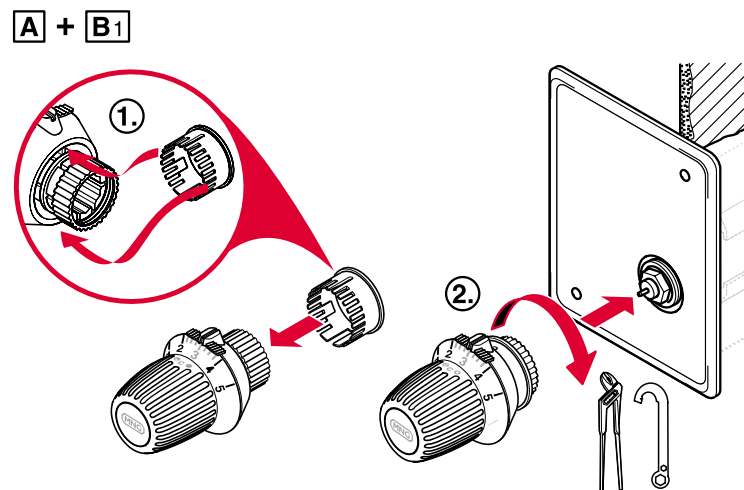

UWAGA: Należy upewnić się, że temperatura zasilania jest odpowiednia do konstrukcji podłogi pomieszczenia, w którym znajduje się pętla ogrzewania podłogowego.



Ademco Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

wsparcie@resideo.com
resideo.com/pl/pl



certified according to EN 215

RTL_zestaw-m-pl01r0420UW